INSTALLATION INSTRUCTIONS / **INSTRUKCJA MONTAŻU**

UNITED KINGDOM
POUJOULAT (UK) LTD
Unit 1a Quadrum Park
Old Portsmouth Road
GU3 1LU Guilford / SURREY
Tel. +44 (0) 1483 461 700
sales@poujoulat.co.uk
www.poujoulat.co.uk

POLSKA
POUJOULAT Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 45
05-120 Legionowo
Tel. +48 22 774 06 25
biuro@poujoulat.pl
www.poujoulat.pl

BULGARIA / България
POUJOULAT BG Partner
TERRATHERM Ltd
Todor Kableshkov Str 61
1680 Sofia
Tel. +35928569174
terratherm@abv.bg
www.terratherm-bg.com

UKRAINE / Україна
POUJOULAT Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 45
05-120 Legionowo
Tel. +48 22 774 06 25
biuro@poujoulat.pl
www.poujoulat.pl

LITHUANIA / LIETUVA
POUJOULAT LT Partner
TOLVITA
Verkių gatvė 36
09109 Vilnius
Tel. +37061610473
info@tolvita.lt
www.tolvita.lt


CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA
POUJOULAT CZ Partner
SKORSTEN CZ, s.r.o.
Mstětická 105,
250 88 Čelákovice
tel: +420 326 723 004
e-mail: info@poujoulat.cz
www.poujoulat.cz

Schema 1 **Schemat 1** **Схема 1** **Схема 1** **Schema 1** **Schéma 1**


EASINOX						
	Range Rodzina Обхват Діапазон Diapazonas Rozsah	N° certificate certyfikat сертификат сертифікат ertifikatas certifikát	Date	Ø	Without seal Bez uszczelki без уплътнение без ущільнення Be sandarinimo Bez těsnění	With seal Z uszczelką с уплътнение з ущільненням su sandarinimu s těsněním
EN 1856-2 CHIMNEY INSERT WKŁAD KOMINOWY / КОМИНОВА ВЛОЖКА / ДИМООТВОДНА ТРЪБА ВЛОЖКА ЗА КОМИН / KAMINŲ ĮDĖKLAS / KOUŘOVÁ VLOŽKA	EAS	0071-CPR-0040	2005	60→150	T250 N1 W V2 L50040 O T450 N1 D V2 L50040 G	T200 P1 W V2 L50040 O
			2005	160→350	T250 N1 W V2 L50050 O T450 N1 D V2 L50050 G	T200 P1 W V2 L50050 O
			2005	400→450	T250 N1 W V2 L50060 O T450 N1 D V2 L50060 G	T200 P1 W V2 L50060 O
			2005	500→600	T250 N1 W V2 L50080 O T450 N1 D V2 L50080 G	TT200 P1 W V2 L50080 O
	EAS WG		2005	60→150	T450 N1 D Vm L20040 G T250 N1 D Vm L20040 O	T200 P1 D Vm L20040 O
			2005	160→350	T450 N1 D Vm L20050 G T250 N1 D Vm L20050 O	T200 P1 D Vm L20050 O
			2005	400→450	T450 N1 D Vm L20080 G T250 N1 D Vm L20060 O	T200 P1 D Vm L20060 O
			2005	500→600	T250 N1 D Vm L20080 O T250 N1 D Vm L20080 O	T200 P1 D Vm L20080 O
	EAS 08		2005	130→600	T600 N1 D Vm L50080 G	-
EN 1856-2 CHIMNEY CONNECTION PODŁĄCZENIE KOMINOWE / СВЪРЗВАЩА ДИМООТВОДНА ТРЪБА / ДИМОХІДНЕ З'ЄДНАННЯ / KAMINŲ JUNGTIS / KOUŘOVÉ SPOJENÍ	EAS	0071-CPR-0040	2005	60→150	T250 N1 W V2 L50040 O 50 M T450 N1 D V2 L50040 G 400 M	T200 P1 W V2 L50040 O 50 M
			2005	160→350	T250 N1 W V2 L50050 O 50 M T450 N1 D V2 L50050 G 400 M	T200 P1 W V2 L50050 O 50 M
			2005	400→450	T250 N1 W V2 L50060 O 50 M T450 N1 D V2 L50060 G 400 M	T200 P1 W V2 L50060 O 50 M
			2005	500→600	T250 N1 W V2 L50080 O 50 M T450 N1 D V2 L50080 G 400 M	T200 P1 W V2 L50080 O 50 M
	EAS WG		2005	60→150	T250 N1 D Vm L20040 O 50 M T450 N1 D Vm L20040 G 400 M	T200 P1 D Vm L20040 O 50 M
			2005	160→350	T250 N1 D Vm L20050 O 50 M T450 N1 D Vm L20050 G 400 M	T200 P1 D Vm L20050 O 50 M
			2005	400→450	T250 N1 D Vm L20060 O 50 M T450 N1 D Vm L20060 G 400 M	T200 P1 D Vm L20060 O 50 M
			2005	500→600	T250 N1 D Vm L20080 O 50 M T450 N1 D Vm L20080 G 400 M	T200 P1 D Vm L20080 O 50 M
	EAS 08		2005	130→600	T600 N1 D Vm L50080 G 400 M	-




Schema 2 **Schemat 2** **Схема 2**
Схема 2 **Schema 2** **Schéma 2**

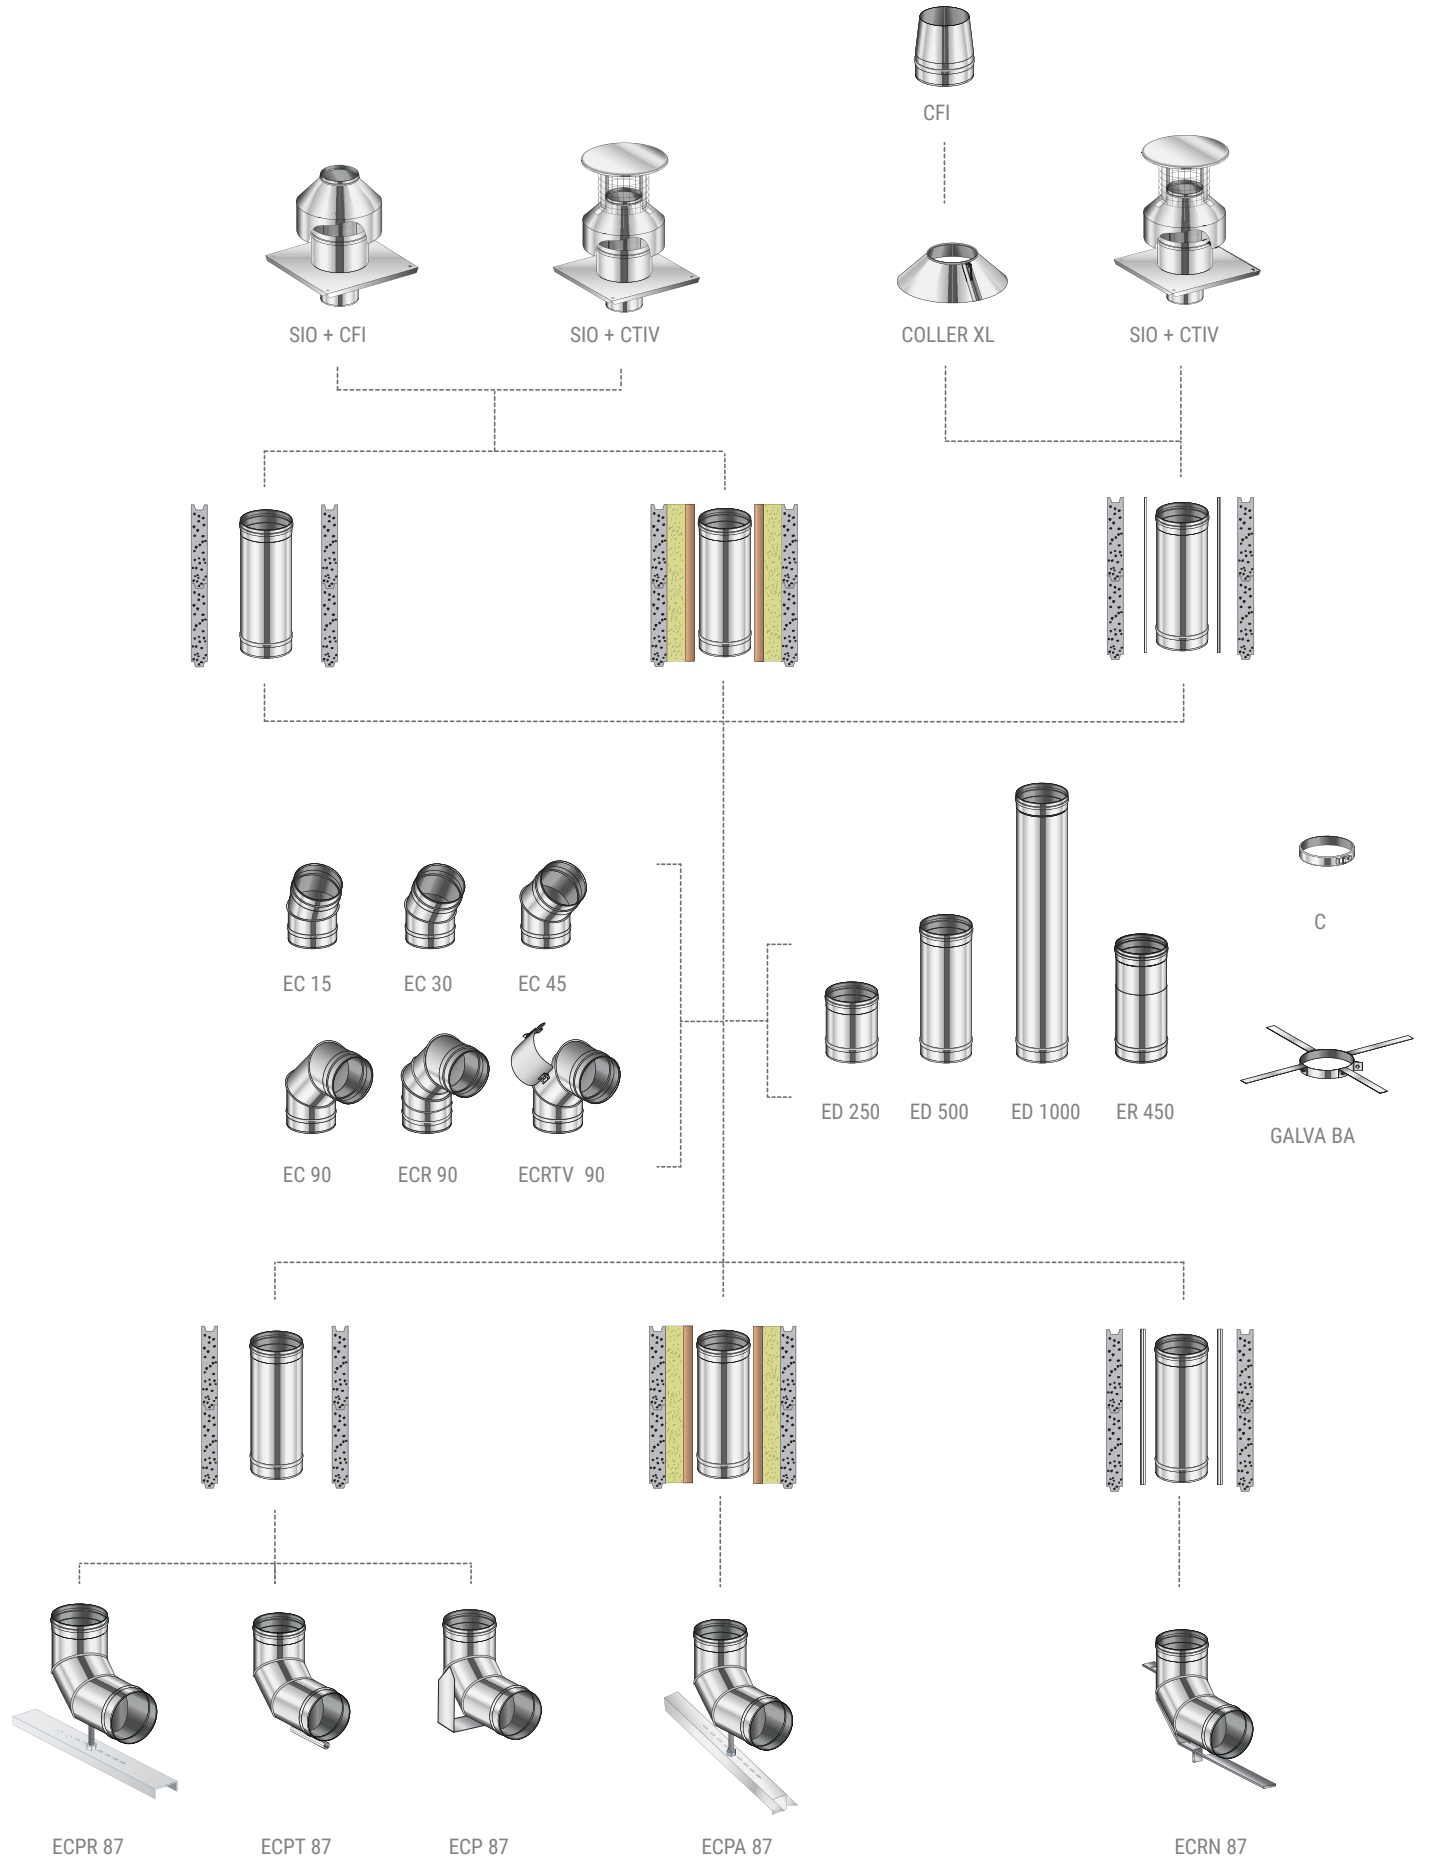


Schema 3 **Schemat 3** **Схема 3**
Схема 3 **Schema 3** **Schéma 3**

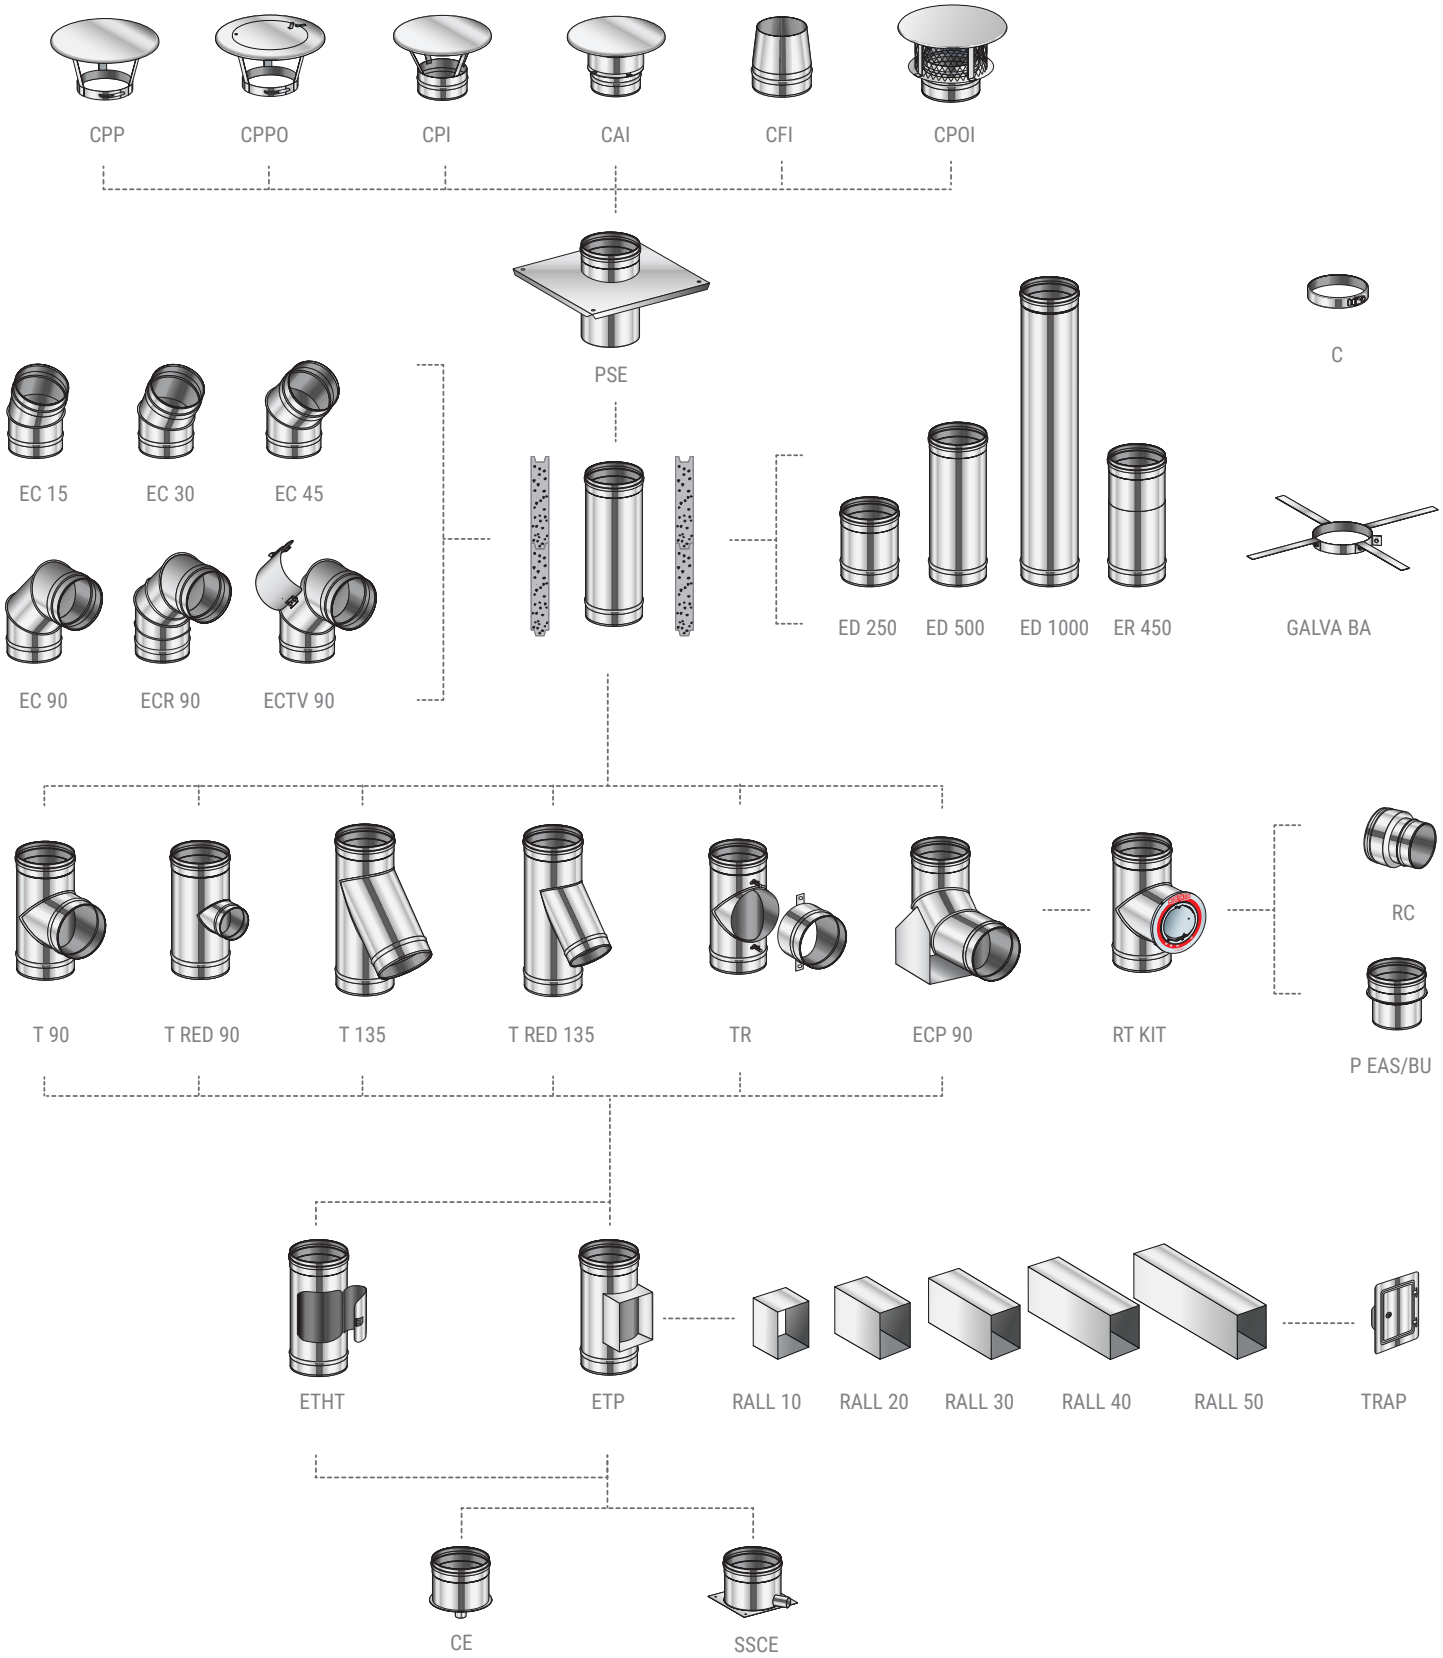

Schema 4 **Schemat 4** **Схема 4**
Схема 4 **Schema 4** **Schéma 4**

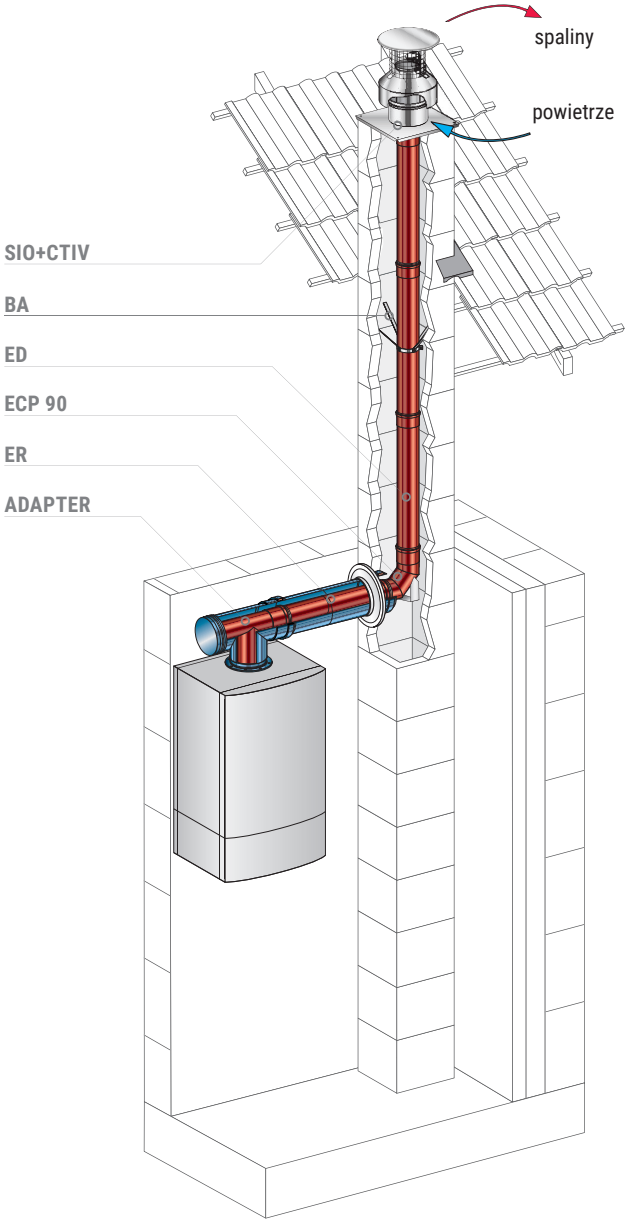


Schema 5 **Schemat 5** **Схема 5**
Схема 5 **Schema 5** **Schéma 5**

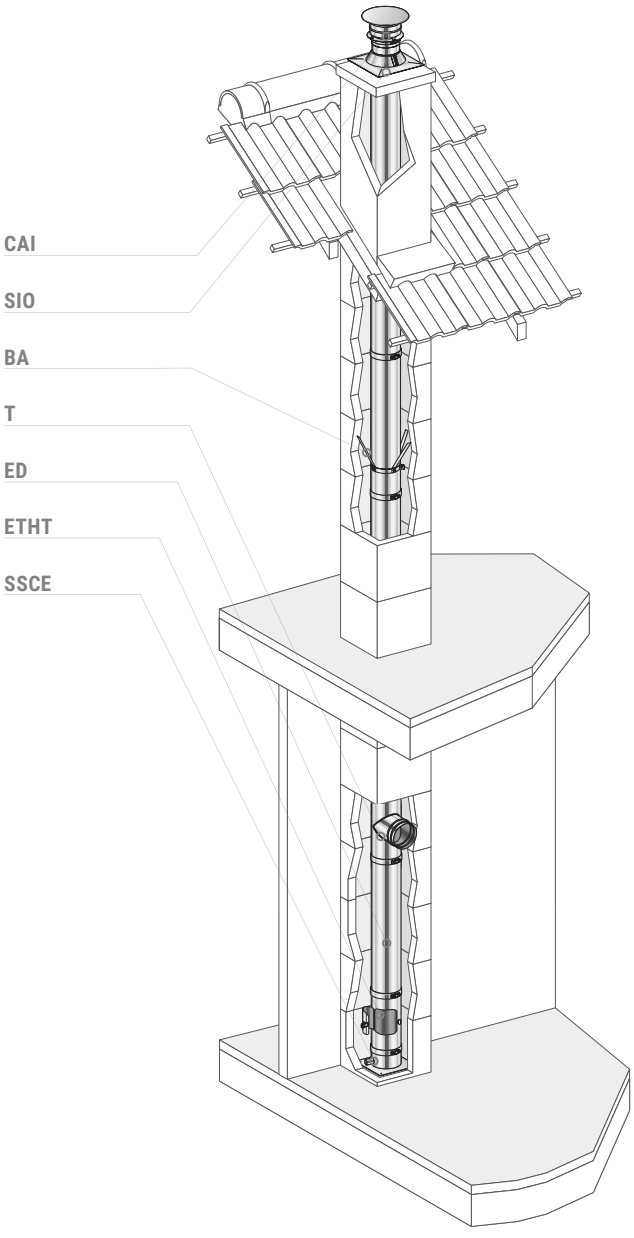


Schema 6 | **Schemat 6** | **Схема 6** | **Схема 6** | **Schema 6** | **Schéma 6**


N

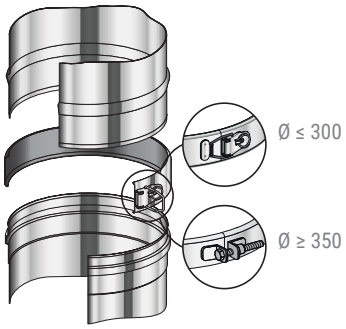


P1

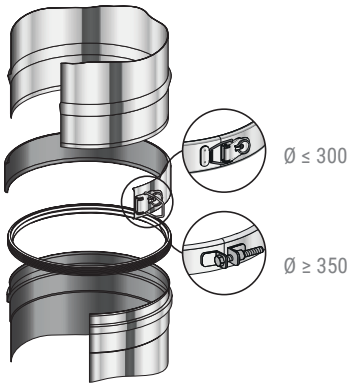

CMI / RCM 5 - 20 / RCM 20 - 40 / RCM 40 - 60







Ø 080 - 300 = Ø 6 mm
Ø 350 - 600 = Ø 8 mm

GB **Wall bracket**
PL **Obejmą ścienna**
BG **Стенно анкериране**
UA **Стінне кріплення**
LT **Sienos inkarinimas**
CZ **Nástěnný držák**

SMI / SMR 5 - 20 / SMR 20 - 40 / SMR 40 - 80

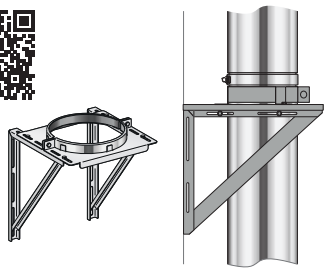





Ø 080 - 300 = Ø 6 mm
Ø 350 - 600 = Ø 8 mm

GB **Wall support**
PL **Wspornik ścienny**
BG **Стенно анкериране**
UA **Стінне кріплення**
LT **Sienos inkarinimas**
CZ **Nástěnný držák**


SSR

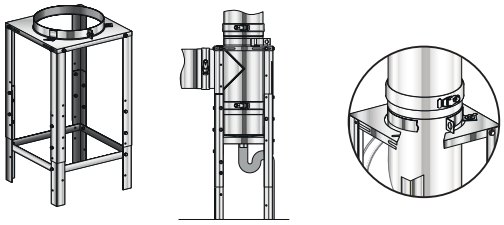

SP

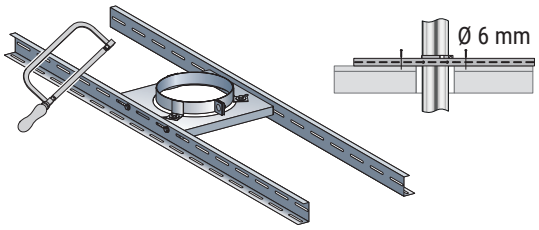


R-KIT EAS/CER



Ø 150 mm - Ø 200 mm

GB **Outer Ø range**
PL **Zakres Ø zewnętrznej**
BG **Диапазон на външния Ø**
UA **Зовнішній діапазон Ø**
LT **Ārējais Ø diapazons**
CZ **Vnější rozsah Ø**

RT KIT EAS




Ø 60 mm - Ø 250 mm

Schema 7 **Schemat 7** **Схема 7** **Схема 7** **Schema 7** **Schéma 7**

EASINOX		Ø																				
	Fig.	60	80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
D max. (m)	1, 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y max.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Fig. 1

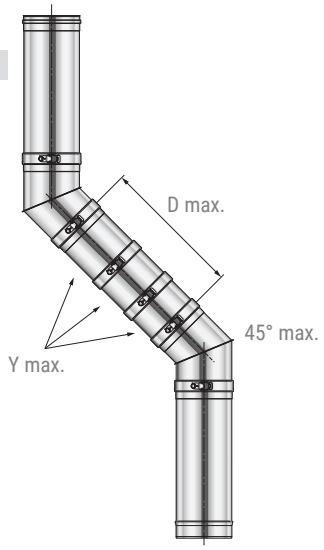



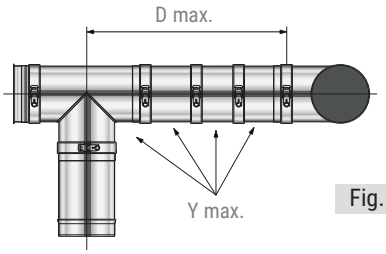


Fig. 2

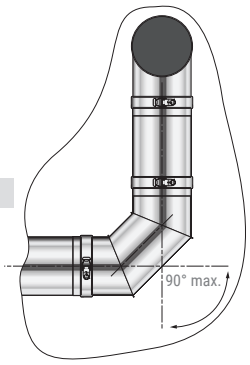

Schema 8 **Schemat 8** **Схема 8** **Схема 8** **Schema 8** **Schéma 8**

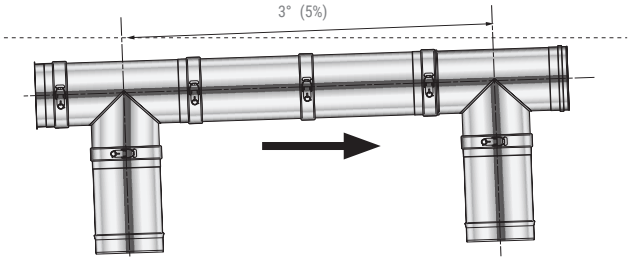

- GB Evacuation of fumes
- PL Ewakuacja spalin
- BG Евакуация на димни газове
- UA Евакуація диму
- LT Dūmų evakuacija
- CZ Evakuace kouře

Schema 9 **Schemat 9** **Схема 9** **Схема 9** **Schema 9** **Schéma 9**

Fig. 4


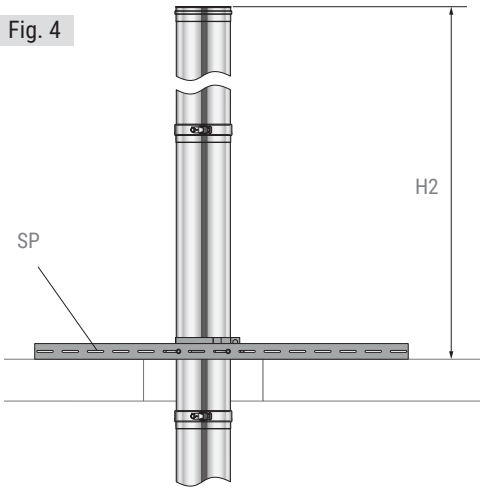


Fig. 3

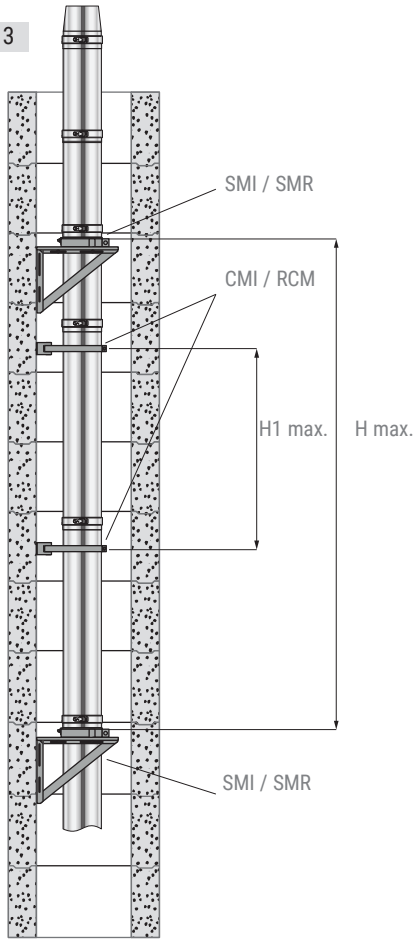


EASINOX			Ø																				
		Fig.	60	80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
H-max. (m)	SMI/SMR	3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
H1-max. (m)	CMI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
H2-max. (m)	SP	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Schema 10 **Schemat 10** **Схема 10** **Схема 10** **Schema 10** **Schéma 10**


EASINOX		Ø																				
		60	80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
EN 1856-2	T450	400 mm																				
	T250	50 mm																				
	T200																					


Schema 11 **Schemat 11** **Схема 11** **Схема 11** **Schema 11** **Schéma 11**

GB Optional according to local standards
PL Opcjonalnie zgodnie z lokalnymi standardami
BG По избор според местните стандарти
UA Опціонально згідно з місцевими стандартами
LT Pasirinktinai pagal vietos standartus
CZ Volitelně dle místních norem

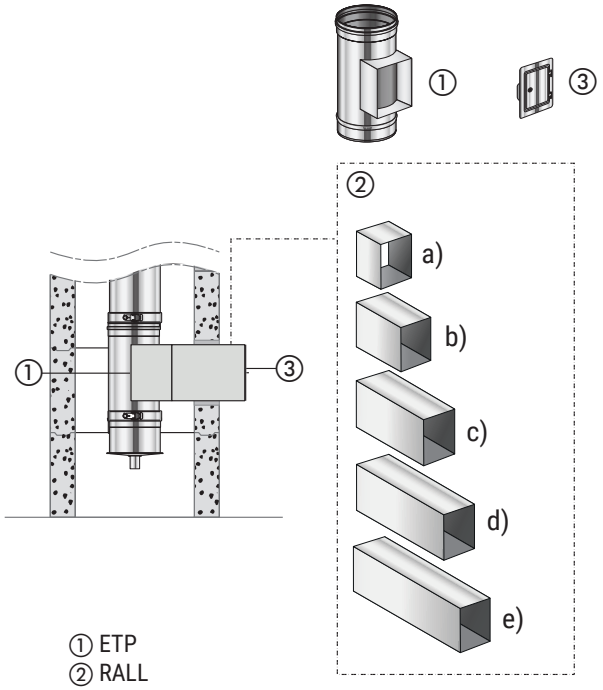

① ETP
② RALL
a) RALL 10
b) RALL 20
c) RALL 30
d) RALL 40
e) RALL 50
③ TRAP

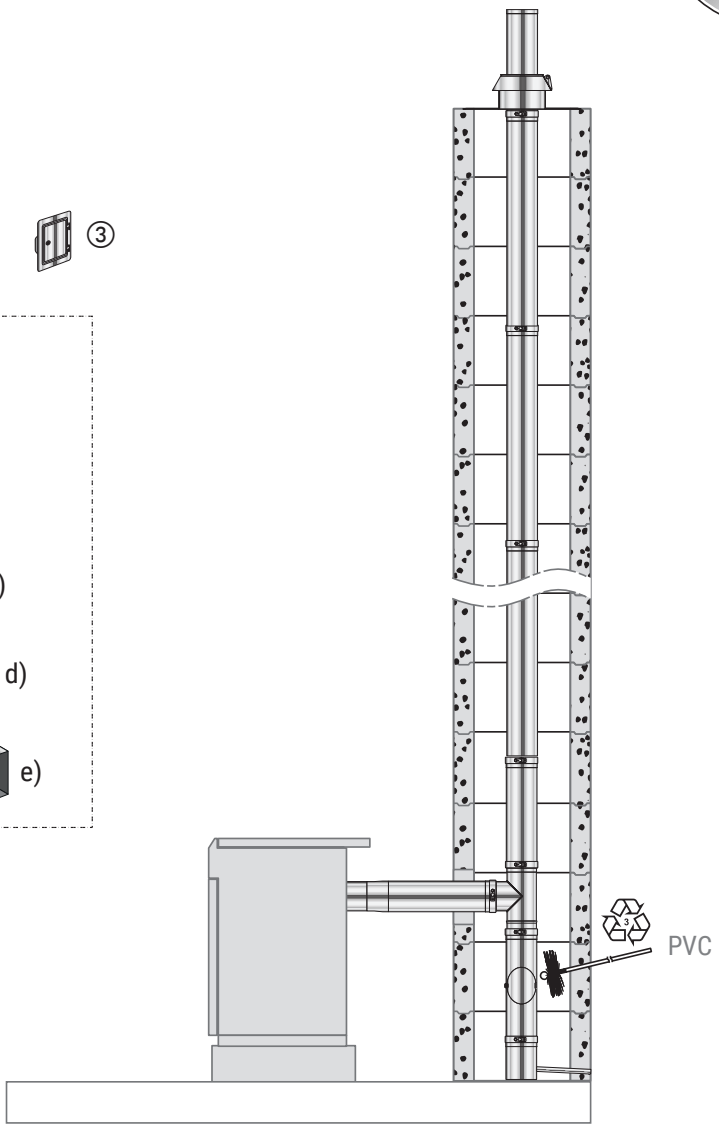



Schema 12 **Schemat 12** **Схема 12** **Схема 12** **Schema 12** **Schéma 12**

Nameplate | Typenschild
Tabliczka znamionowa
Wýrobní štítek

Ø [mm] ➔	60-600
T200 P1 W 2 O	☐ 50
T250 N1 W 2 O	☐ 50
T450 N1 D 2 G	☐ 400

EASINOX

Chimney | Schornstein
Komin | Komín

EN/BS 1443

Ø_____mm

Installer's name | Name des Installateurs
Nazwa instalatora | Údaje instalatéra

Date installation | Datum Montage
Data instalacji | Datum instalace

Address | Adresse | Adres | Adresa

Distance to combustible materials
Abstand zu brennbaren Werkstoffen
Odległość od materialów łatwopalnych
Vzdálenost od hořlavých materiálů

_____mm

Maintenance according to the applicable regulation | Instandhaltung nach gültigen Vorschriften
Przegląd według obowiązujących przepisów | Kontrola podle platných předpisů

This label shall neither be covered, nor be defaced | Dieses Anlagenschild soll weder bedeckt, noch unlesbar gemacht werden
Tabliczka znamionowa systemu ma być naklejona w widocznym miejscu | Systémový štítek musí být nalepen na viditelném místě

EN Type of flue (Schema 1)

Chimney liner or chimney connection.

Designation according to 1856-2

- T450 (T200, T250) temperature level: normal operating temperature not exceeding 450°C (200°C, 250°C)
- N1 pressure level: negative pressure chimney
  P1 pressure level: positive pressure chimney (up to 200 Pa)
- Resistance to condensate clas: W = wet ⟶ condensation
- Corrosion resistance: V2 = Test 2
- Material: L 50 = steel grade: Mat No 1.4404 (AISI 316L)
  L 20 = steel grade: Stainless No 1.4301 (AISI 304)

Wall thickness 040 = 0,4 mm
Wall thickness 060 = 0,6 mm
Wall thickness 080 = 0,8 mm

- Minimum distance to combustible materials: G400
  G = sootfire resistant
  400 = distance from combustible materials 50 mm*
- Minimum distance to combustible materials: O50
  O = not sootfire resistant
  50 = distance from combustible materials 50 mm*

* National installation standard can prescribe a greater distance than the indicated one.

Chimney liner components (Schema 2, 3)

Scheme 2 - Purpose - gas boiler.
Scheme 3 - Purpose - fireplace or solid fuel boiler.

Installation diagram (Schema 4, 5)

WARNING – Use the right equipment and the right tools!
Always wear safety glasses during all work.
Always wear gloves during all work to protect yourself from cuts, blows. Make sure you are in a stable position before carrying out work that requires force. Do not use tools for work for which they are not intended. Always close or secure a tool's blade when not in use to avoid accidental contact and injury.

Combining elements (Schema 6)

Maximum distance between two elbows or two tees (Schema 7)

D max.: Maximum distance between two elbows without suspension collar (in meters)
Y max.: Maximum number of lengths between two elbows
If larger than D max., add a support (CMI, CSC, etc.) every Y lengths.

Minimum pitch - drop (Schema 8)

Free standing height - H in meters (Schema 9)

Safe distances from combustible materials (Schema 10)

Protective clothing required if accidental contact with the chimney connection is possible.

Maintenance (Schema 11)

Require the following label (Schema 12)

To be attached to or closed to the chimney. The essential information for installation on site is in this notice.
Other informations on these products are available in the brochure, price list and on our website. In the customer's interest, Poujoulat retains the right to make changes to their range of product in order to improve them in accordance with technical developments.

PL Typ przewodu kominowego (Schemat 1)

Wkład kominowy lub podłączenie kominowe.

Oznaczenie zgodnie z EN 1856-2

- Poziom temperatury T450 (T200, T250): normalna temperatura pracy nie przekracza 450°C (200°C, 250°C)
- Poziom ciśnienia N1: komin podciśnieniowy
  Poziom ciśnienia P1: komin nadciśnieniowy (do 200 Pa)
- Klasa odporności na kondensat: W = mokry ⟶ kondensacja
- Odporność na korozję: V2 = Test 2
- Materiał: L 50 = gatunek stali: Stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)
  L 20 = gatunek stali: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Grubość ścianki 040 = 0,4 mm
Grubość ścianki 050 = 0,5 mm
Grubość ścianki 060 = 0,6 mm
Grubość ścianki 080 = 0,8 mm

- Minimalna odległość od materiałów palnych: G400
  G = odporny na pożar sadzy
  400 = odległość od materiałów palnych 400 mm*
- Minimalna odległość od materiałów palnych: O50
  O = nieodporny na pożar sadzy
  50 = odległość od materiałów palnych 50 mm*

* Krajowy standard instalacji może wymagać większej odległości niż wskazana.

Elementy wkładu kominowego (Schemat 2, 3)

Schemat 2 - Przeznaczenie - kocioł gazowy.
Schemat 3 - Przeznaczenie - kominek lub kocioł na paliwo stałe.

Schemat montażu (Schemat 4 , 5)

UWAGA! – Używać odpowiedniego sprzętu i właściwych narzędzi!
Podczas wszystkich prac zawsze nosić okulary ochronne.
Podczas wszystkich prac zawsze nosić rękawice, aby chronić się przed skaleczeniami, uderzeniami. Przed wykonaniem prac wymagających siły upewnij się, że masz stabilną pozycję. Nie używaj narzędzi do prac, do których nie są psrzeznaczone. Narzędzie, gdy nie jest używane, zawsze należy zamknąć lub zabezpieczyć jego ostrze, aby uniknąć przypadkowego kontaktu i urazów.

Łączenie elementów (Schemat 6)

Maksymalna odległość między dwoma kolanami lub elementami łączącymi (Schemat 7)

D max.: Maksymalna odległość między dwoma kolanami bez podparcia (w metrach)
Y max.: Maksymalna liczba elementów między dwoma kolanami.
Jeśli jest większa niż D max, proszę użyć podparcia (CMI, CSC itp.) co Y elementów.

Minimalne nachylenie - spadek (Schemat 8)

Maksymalne wysokości - H w metrach (Schemat 9)

Bezpieczne odległości od materiałów palnych (Schemat 10)

Wymagana odzież ochronna, jeśli możliwy jest przypadkowy kontakt z podłączeniem kominowym.

Konserwacja (Schemat 11)

Wymagana jest następująca etykieta (Schemat 12)

Etykietę kominową przymocować do komina lub w jego pobliżu. Niezbędne informacje dotyczące instalacji na miejscu znajdują się w tej instrukcji. Inne informacje o tych produktach dostępne są w broszurze, cenniku i na naszej stronie internetowej. W interesie klienta, Poujoulat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej gamie produktów w celu ich ulepszenia zgodnie z postępem technicznym.

BG

Тип на димоотводна тръба (Схема 1)

Димоотводна тръба вложка за комин или свързваща димоотводна тръба

Означение съгласно 1856-2

- Температурно ниво T450 (T200, T250): нормалната работна температура не превишава 450°C (200°C, 250°C)
- Ниво на налягане N1: комин с отрицателно налягане (естествена тяга)
  Ниво на налягане P1 : комин с положително налягане (до 200 Pa)
- Клас на устойчивост на кондензация: W = мокър ⟶ кондензация
- Корозионна устойчивост: V2 = Тест 2
- Материал: L 50 = стоманен клас: Mat No 1.4404 (AISI 316L)
  L 20 = клас стомана: неръждаема № 1.4301 (AISI 304)

Дебелина на стената 040 = 0,4 mm
Дебелина на стената 060 = 0,6 mm
Дебелина на стената 080 = 0,8 mm

- Минимално разстояние до горими материали: G400
  G = устойчив на сажди
  400 = разстояние до горими материали 400 mm*
- Минимално разстояние до горими материали: O50
  O = неустойчив на сажди
  50 = разстояние до горими материали 50 mm*

* Местните инсталационни разпоредби могат да определят по-голямо разстояние от посоченото.

Компоненти димоотводни тръби (Схема 2, 3)

Схема 2 - Предназначение - газов котел.
Схема 3 - Предназначение - камина или котел на твърдо гориво.

Монтаж на компоненти (Схема 4, 5)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Използвайте правилното оборудване и правилните инструменти!
Винаги носете предпазни очила по време на работа. Винаги носете ръкавици по време на всяка работа, за да се предпазите от порязвания, удари. Уверете се, че сте в стабилна позиция, преди да извършвате работа, която изисква сила. Не използвайте инструменти за работа, за която не са предназначени. Винаги затваряйте или обезопасявайте острието на инструмента, когато не го използвате, за да избегнете случаен контакт и нараняване.

Свързване на елементите (Схема 6)

Максимално разстояние между две колена или свързващи части (Схема 7)

D max.: Максимално разстояние между две колена без опора (в метри)
Y max.: Максимален брой елементи между две колена.

Ако е по-голям от D max, моля, използвайте опора (CMI, CSC и т.н.) на всеки Y елемент.

Минимален наклон (Схема 8)

Свободностояща височина - H в метри (Схема 9)

Безопасни разстояния до запалими материали (Схема 10)

Необходимо е защитно облекло, ако е възможен случаен контакт с връзката на комина.

Поддръжка (Схема 11)

Изисква се следният етикет (Схема 12)

Етикетът трябва да бъде прикрепен върху или в непосредствена близост до комина. Съществената информация за монтажа на място се съдържа в настоящата инструкция. Друга информация за тези продукти е налична в брошурата, ценовата листа и на нашия уебсайт. В интерес на клиента Poujoulat си запазва правото да прави промени в гамата си от продукти, за да ги усъвършенства в съответствие с техническото развитие.

UA

в съответствие с техническото развитие.**Тип димаря (Схема 1)**

Димохідний вкладиш або з'єднання димоходу.

Маркування відповідно до EN 1856-2

- Рівень температури T450 (T200, T250): нормальна робоча температура не перевищує 450°C (200°C, 250°C)
- Рівень тиску N1: підвакуумний димар
  Рівень тиску P1: димар під тиском (до 200 Pa)
- Клас стійкості до конденсату: W = вологий ⟶ конденсація
- Стійкість до корозії: V2 = Тест 2
- Матеріал: L 50 = вид сталі: Mat No 1.4404 (AISI 316L)
  L 20 = марка сталі: Нержавіюча № 1.4301 (AISI 304)

Товщина стінки 040 = 0,4 мм
Товщина стінки 060 = 0,6 мм
Товщина стінки 080 = 0,8 мм

- Мінімальна відстань від горючих матеріалів: G400
  G = стійкий до сажі
  400 = відстань від горючих матеріалів 400 мм*
- Мінімальна відстань від горючих матеріалів: O50
  O = нестійкий до сажі
  50 = відстань від горючих матеріалів 50 мм*

* Місцеві установчі положення можуть встановлювати більшу відстань, ніж вказано.

Компоненти димохідної труби (Схема 2, 3)

Схема 2 - Призначення - газовий котел.
Схема 3 - Призначення - камін або твердопаливний котел.

Встановлення компонентів (Схема 4 , 5)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Використовуйте правильне обладнання та правильні інструменти!
З'єднання елементів (схема 6) Завжди носіть захисні окуляри під час роботи. Завжди одягайте рукавички під час роботи, щоб захистити себе від порізів, ударів. Перед виконанням робіт, що вимагають застосування сили, переконайтеся, що ви перебуваєте в стійкому положенні. Не використовуйте

інструменти для роботи, для якої вони не призначені. Завжди закривайте або закріплюйте лезо інструменту, коли він не використовується, щоб уникнути випадкового контакту і травмування.

З'єднання елементів (Схема 6)

Максимальна відстань між двома колінами або двома трійниками (Схема 7)

D max.: Максимальна відстань між двома безопорними колінами (в метрах)
Y max.: Максимальна кількість елементів між двома колінами.
Якщо це більше ніж D max, будь ласка, використовуйте підтримку (CMI, CSC і т.п.) кожні Y елементів.

Мінімальний градієнт - нахил (Схема 8)

Висота вільно стояча - H в метрах (Схема 9)

Безпечні відстані від горючих матеріалів (Схема 10)

Захисний одяг необхідний, якщо можливий випадковий контакт із з'єднанням димоходу.Міцність на стиск - в метрах

Обслуговування (Схема 11)

Потрібна наступна етикетка (Схема 12)

Прикріпіть етикетку димоходу до димоходу або поруч з ним. Необхідну інформацію для монтажу на місці можна знайти в цьому посібнику. Інша інформація про ці продукти доступна в брошурі, прайс-листі та на нашому веб-сайті. В інтересах замовника компанія Poujoulat залишає за собою право вносити зміни в асортимент своєї продукції з метою її вдосконалення відповідно до технічного прогресу.

LT

Kaminų tipas (Schema 1)

Kaminų įdėklas arba dūmtraukio jungtis.

Žymėjimas 1856-2 standartus:

- Temperatūros lygis T450 (T200, T250): įprasta darbo temperatūra neviršija 450°C (200°C, 250°C)
- Slėgio lygis N1: neigiamo slėgio kaminas
  Slėgio lygis P1: teigiamo slėgio kaminas (iki 200 Pa)
- Kondensato atsparumo klasė: W = drėgnas ⟶ kondensacija
- Atsparumas korozijai: V2 = Testas 2
- Medžiaga: L 50 = plieno rūšis: Mat Nr. 1.4404 (AISI 316L)
  L 20 = plieno klasė: nerūdijantis Nr. 1.4301 (AISI 304)

Sienelės storis 040 = 0,4 mm
Sienelės storis 060 = 0,6 mm
Sienelės storis 080 = 0,8 mm

- Minimalus atstumas nuo degių medžiagų: G400

G = atsparus suodžiams
400 = atstumas nuo degių medžiagų 400 mm*

- Minimalus atstumas nuo degių medžiagų: O50
  O = neatsparus suodžiams
  50 = atstumas nuo degių medžiagų 50 mm*

* Vietos montavimo taisyklės gali nustatyti didesnį atstumą nei nurodyta.

Montavimo tvarka (Schema 2 , 3)

2 schema - paskirtis - dujinis katilas.
3 schema - paskirtis - židinys arba kietojo kuro katilas.

Komponentų įrengimas (Schema 4, 5)

ĮSPĖJIMAS – Naudokite tinkamą įrangą ir įrankius!
Dirbdami visada dėvėkite apsauginius akinius.
Visada mūvėkite pirštines, kad apsisaugotumėte nuo įpjovimų, smūgių. Prieš atlikdami darbą, kuriam reikia jėgos, įsitikinkite, kad esate stabilioje padėtyje. Nenaudokite įrankių darbams, kuriems jie nėra skirti. Visada uždarykite arba pritvirtinkite įrankio ašmenis, kai jų nenaudojate, kad išvengtumėte atsitiktinio kontakto ir susižalojimo.

Elementų sujungimas (Schema 6)

Didžiausias atstumas tarp dviejų alkūnių arba jungiamųjų dalių (Schema 7)

D max.: Didžiausias atstumas tarp dviejų kelių be atramos (metrais)
Y max.: Didžiausias elementų skaičius tarp dviejų alkūnių.
Jei jis yra didesnis nei D max, naudokite atramą (CMI, CSC ir kt.) kiekvienam Y elementui.

Minimalus slenkščio posvyris (Schema 8)

Laisvai stovinčio aukštis - H metrais (Schema 9)

Saugūs atstumai nuo degių medžiagų (Schema 10)

Jei galimas atsitiktinis sąlytis su kamino jungtimi, būtina dėvėti apsauginius drabužius.

Priežiūra (Schema 11)

Reikalinga ši etiketė (Schema 12)

Pritvirtinamas arba uždaromas prie kamino. Šiame pranešime pateikiama išsami informacija apie montavimą vietoje. Daugiau informacijos apie šiuos gaminius rasite brošiūroje, kainoraštyje ir mūsų interneto svetainėje. Atsižvelgdama į kliento interesus, "Poujoulat" pasilieka teisę keisti savo gaminių asortimentą, kad jį patobulintų pagal technikos raidą.

CZ

Typ komínového potrubí (Schéma 1)

Komínová vložka nebo komínová spojka.

Označení dle EN 1856-2

- Teplotní úroveň T450 (T200, T250): normální pracovní teplota nepřekračuje 450°C (200°C, 250°C)
- Úroveň tlaku N1: podtlakový komín
  Úroveň tlaku P1: přetlakový komín (do 200 Pa)
- Třída odolnosti vůči kondenzaci: W = vlhký ⟶ kondenzace
- Korozní odolnost: V2 = Test 2
- Materiál: L 50 = ocelový druh: Mat No 1.4404 (AISI 316L)
  L 20 = třída oceli: nerezová č. 1.4301 (AISI 304)

Tloušťka stěny 040 = 0,4 mm
Tloušťka stěny 060 = 0,6 mm
Tloušťka stěny 080 = 0,8 mm

- Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: G400
  G = odolný vůči sazím
  400 = vzdálenost od hořlavých materiálů 400 mm*
- Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: O50
  O = nesazivý
  50 = vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm*

* Místní instalační předpisy mohou určovat větší vzdálenost než je uvedeno.

Komínové komponenty (Schéma 2, 3)

Schéma 2 - Účel - plynový kotel.
Schéma 3 - Účel - krb nebo kotel na tuhá paliva.

Instalace komponent (Schéma 4, 5)

VAROVÁNÍ – Používejte správné vybavení a správné nástroje!
Při všech pracích vždy noste ochranné brýle.
Při všech pracích vždy noste rukavice, abyste se chránili před pořezáním, údery. Před prováděním prací, které vyžadují použití síly, se ujistěte, že jste ve stabilní poloze. Nepoužívejte nářadí pro práce, pro které není určeno. Vždy zavřete nebo zajistěte čepel nářadí, pokud jej nepoužíváte, abyste zabránili náhodnému kontaktu a zranění.

Spojovací prvky (Schéma 6)

Maximální vzdálenost mezi dvěma oblouky nebo spojovacími prvky (Schéma 7)

D max.: Maximální vzdálenost mezi dvěma nepodepřenými koleny (v metrech)
Y max.: Maximální počet prvků mezi dvěma koleny.
Pokud je větší než D max, použijte prosím oporu (CMI, CSC apod.) po Y prvcích.

Minimální sklon nadpraží (Schéma 8)

Volně stojící výška - H metrů (Schéma 9)

Bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (schéma 10)

V případě náhodného kontaktu s komínovou přípojkou je nutné nosit ochranný oděv.

Údržba (Schéma 11)

Je vyžadována následující štítek (Schéma 12)

Připojené nebo utěsněné ke komínu. Toto upozornění uvádí podrobnosti o instalaci na místě. Další informace o těchto výrobcích naleznete v brožuře, ceníku a na našich webových stránkách. Společnost Poujoulat si v zájmu zákazníka vyhrazuje právo upravovat svůj sortiment výrobků za účelem jeho zdokonalení v souladu s technickým vývojem.